



GIACOMINI
WATER E-MOTION

Zawory kulowe z krótką dźwignią są idealnym wyposażeniem konsoli przyłączeniowych kotłów wiszących.


- Dla twojej wygody przygotowaliśmy pakiet 5 zaworów przyłączeniowych do twojego kotła.
- Do wyboru pakiet zaworów prostych lub kątowych, z półrubunkiem płaskim i uszczelką, gwint zewnętrzny 3/4" - 1/2" lub wewnętrzny 3/4" - 1/2".
- W każdym pakiecie znajduje się zawór kątowy do gazu z najnowszą normą DIN EN331 2015, 2016
- Zawory posiadają trzpień montowany od wewnątrz korpusu zaworu, gwarantując tym samym jego szczelność i niezawodność podczas eksploatacji.




GIACOMINI
WATER E-MOTION

Zalety zaworów do konsoli przyłączeniowych kotłów wiszących

- Zawory kulowe dedykowane do konsoli kotłów wiszących, pozwalają na szybki montaż i niezawodną eksploatację.
- Zawory wykonane z niklowanego mosiądzu o najwyższych standardach jakości UNI EN 12165 CW617N. Mosiądz jest "plastyczny", odporny na pękanie.
- Trzpień zaworu montowany jest od wewnątrz korpusu zaworu, gwarantując tym samym szczelność i bezawaryjność. Dodatkowo trzpień posiada podwójne uszczelnienie FKM i zewnętrzną uszczelkę odporną na tarcie.

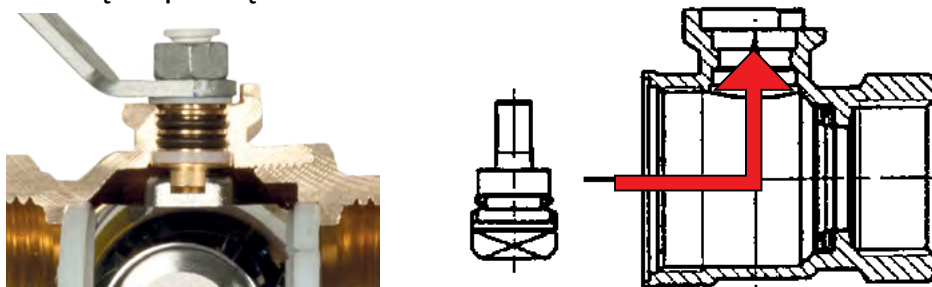

- Zawory są odpowiednie do stosowania w instalacjach ogrzewania i chłodzenia, tolerancja glikolu do 50%.
- Zawory posiadają wytrzymałą i wygodną w użytkowaniu aluminiową krótką dźwignię. Dzięki swojej budowie i ogranicznikowi zakresu pracy nie ma możliwości odkształcenia się.

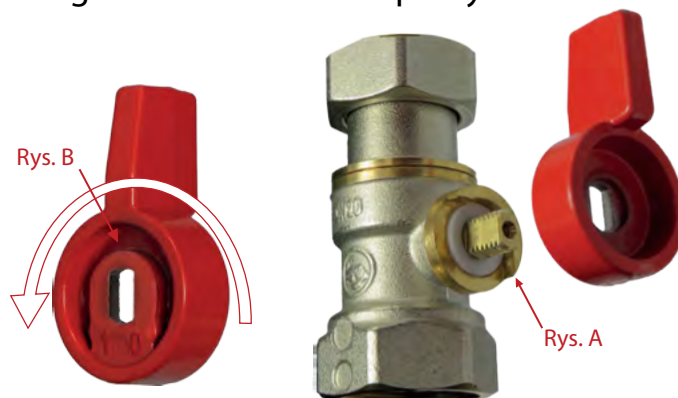

Duża powierzchnia styku między ogranicznikiem a motylkiem zapewnia odpowiedni rozkład sił (rys. A). Mała odległość między osią trzpienia a blokadą motylka nie powoduje dużych naprężeń. Pełna aluminiowa konstrukcja motylka zapewnia jego wytrzymałość (rys. B).



- Zawór kulowy kątowy do gazu z półrubunkiem płaskim, uszczelką i gwintem zewnętrznym 3/4", Zawór z pełnym przepływem. Certyfikat (DIN EN331:2016 i EN331:2015, MOP 5 klasa B0,1). Test w 650 °C przez 30 min. Zawór dostępny w każdym pakiecie.



Rodzaje pakietów zaworów do konsoli przyłączeniowych kotłów wiszących

Pakiet DIMAPOL001 Zestaw czterech zaworów prostych, półrubunek płaski z uszczelką i gwintem wewnętrznym: 3/4" i 1/2". Dodatkowo zawór kątowy do gazu, półrubunek płaski z uszczelką i gwintem zewnętrznym 3/4".



Pakiet DIMAPOL002 Zestaw czterech zaworów prostych, półrubunek płaski z uszczelką i gwintem zewnętrznym: 3/4" i 1/2". Dodatkowo zawór kątowy do gazu, półrubunek płaski z uszczelką i gwintem wewnętrznym 3/4".



Pakiet DIMAPOL003 Zestaw czterech zaworów kątowych, półrubunek płaski z uszczelką i gwintem wewnętrznym: 3/4" i 1/2". Dodatkowo zawór kątowy do gazu, półrubunek płaski z uszczelką i gwintem zewnętrznym 3/4".



Pakiet DIMAPOL004 Zestaw czterech zaworów kątowych, półrubunek płaski z uszczelką i gwintem zewnętrznym: 3/4" i 1/2". Dodatkowo zawór kątowy do gazu, półrubunek płaski z uszczelką i gwintem zewnętrznym 3/4".



Rodzaje pakietów zaworów do konsoli przyłączeniowych kotłów wiszących

Pakiet DIMAPOL005 Zestaw czterech zaworów prostych, półrubunek płaski z uszczelką i gwintem wewnętrznym: 3/4". Dodatkowo zawór kątowy do gazu, półrubunek płaski z uszczelką i gwintem zewnętrznym 3/4".



3/4"



Pakiet DIMAPOL006 Zestaw czterech zaworów prostych, półrubunek płaski z uszczelką i gwintem zewnętrznym: 3/4". Dodatkowo zawór kątowy do gazu, półrubunek płaski z uszczelką i gwintem zewnętrznym 3/4".



3/4"



Pakiet DIMAPOL007 Zestaw czterech zaworów kątowych, półrubunek płaski z uszczelką i gwintem wewnętrznym: 3/4". Dodatkowo zawór kątowy do gazu, półrubunek płaski z uszczelką i gwintem zewnętrznym 3/4".



3/4"



Pakiet DIMAPOL008 Zestaw czterech zaworów kątowych, półrubunek płaski z uszczelką i gwintem zewnętrznym: 3/4". Dodatkowo zawór kątowy do gazu, półrubunek płaski z uszczelką i gwintem zewnętrznym 3/4".




3/4"



Dla kompleksowej ochrony kotła i instalacji polecamy również magnetyczny separator zanieczyszczeń R146C



Montaż separatora zanieczyszczeń

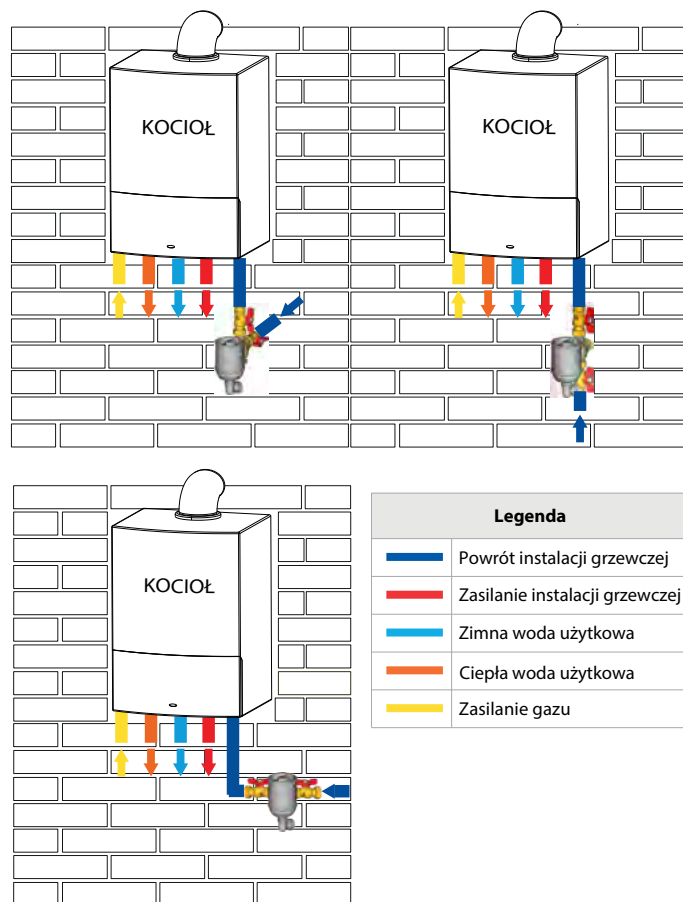


Montaż separatora zanieczyszczeń

Aby zabezpieczyć kocioł lub inne urządzenie przed zanieczyszczeniami pierwotnymi i wtórnymi z instalacji, separator musi być zamontowany na obiegu powrotnym ogrzewania. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom separator może być zainstalowany bezpośrednio pod kotłem zamontowanym na ścianie.

Aby umożliwić czynności konserwacyjne separatora należy zostawić wolną przestrzeń od jego górnej krawędzi co najmniej 50 mm.

Budowa

1. Korpus separatora
 2. Komora cyklonowa
 3. Filtr
 4. Obrotowy regulowany kurek spustowy
 5. Tuleja magnesu i magnes
 6. Śruba odpowietrzająca
 7. Pierścień montażowy przyłączy
 8. Skrętne regulowane złącze wejścia/wyjścia
 9. Korek GW 3/4"
- Opcjonalnie:
10. R176PY008 półśrubunek płaski 3/4" x 3/4"
 11. R254PY034 zawór kulowy 3/4" x 3/4"

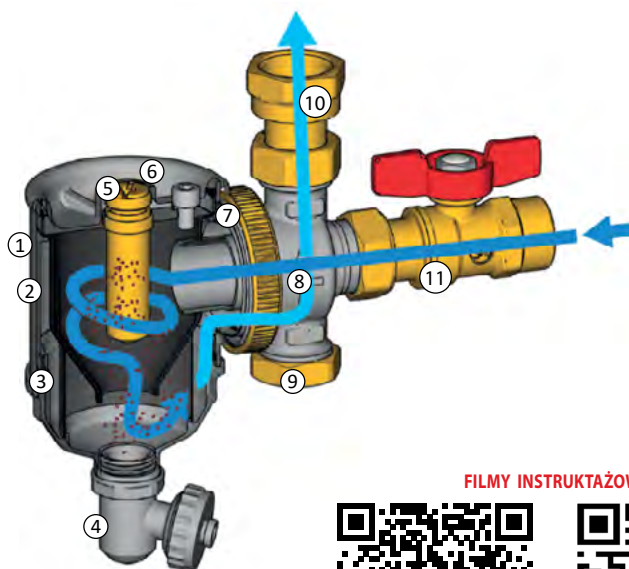

FILMY INSTRUKTAŻOWE



GIACOMINI Sp. z o.o.
ul. Koniuchy 8, 87-100 Toruń
Tel. (+48) 56 646 20 40
polska@giacomini.com
giacomini.com