


KURKI KULOWE

KURKI KULOWE WODNE QIK

KOD 92F3-01-XXXX



PRZYKŁADOWY PRZEKRÓJ KURKA KULOWEGO QIK

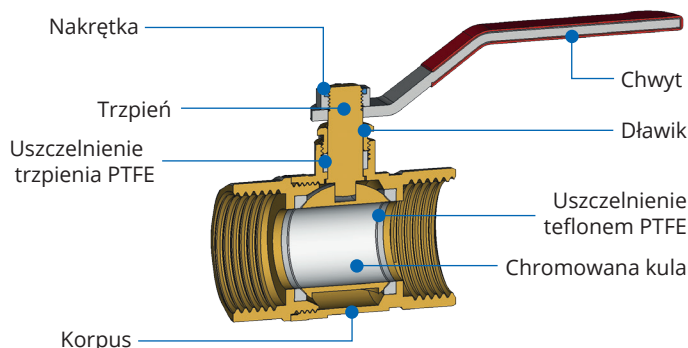

PARAMETRY (ZGODNIE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}
+120°C	-30°C	30 bar



Kod	Nazwa	Średnica	Opakowania małe	Opakowania duże
92F3-01-0150	Kurek kulowy QIK-01 DN15 PN30 G WW II R	½"	15	150
92F3-01-0200	Kurek kulowy QIK-01 DN20 PN30 G WW II R	¾"	10	100
92F3-01-0250	Kurek kulowy QIK-01 DN25 PN30 G WW II R	1"	6	60
92F3-01-0320	Kurek kulowy QIK-01 DN32 PN30 G WW R	1¼"	4	40
92F3-01-0400	Kurek kulowy QIK-01 DN40 PN30 G WW R	1½"	4	32
92F3-01-0500	Kurek kulowy QIK-01 DN50 PN30 G WW R	2"	2	20
92F3-01-0650	Kurek kulowy QIK-01 DN65 PN30 G WW R	2½"	2	10
92F3-01-0800	Kurek kulowy QIK-01 DN80 PN30 G WW R	3"	2	4
92F3-01-1000	Kurek kulowy QIK-01 DN100 PN30 G WW R	4"	2	4

CECHY PRODUKTU:

- korpus i wkrętka – mosiądz CW617N z powłoką niklowaną na zewnątrz tylko jako powłoka ochronna
- kula – mosiądz CW617N z polerowaną powłoką chromowaną
- trzpień – mosiądz CW 617N
- dławik – mosiądz CW614N
- gwinty wewnętrzne, bez powłoki niklowanej
- uszczelki kuli i trzpienia – teflon PTFE
- uchwyt – rączka ze stali węglowej niklowanej z okładziną z tworzywa PVC koloru czerwonego
- oznakowanie:
 - „QIK systemy instalacyjne” na rączce
 - „Q” wybite na korpusie

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE:

- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
- Krajowa Ocena Techniczna – system kontroli 3
- Attest Higieniczny PZH

ZASTOSOWANIE:

Kurki kulowe wodne QIK z gwintem obustronnie wewnętrznym przeznaczone są do otwierania i zamykania przepływu w instalacjach:

- centralnego ogrzewania (woda w instalacji c.o. powinna spełniać wymogi normy PN-C-04607:1993)
- wodociągów ciepłej i zimnej wody użytkowej
- chłodniczych i solarnych napełnianych 50% roztworem glikolu
- sprężonego powietrza do DN50 włącznie

Kurki kulowe QIK montuje się w rurociągach pionowych, poziomych oraz skośnych w dowolnym położeniu, jako armatura odcinająca. Kurki kulowe QIK mogą pracować w pozycji „całkowicie otwarty” lub „całkowicie zamknięty”.



CIŚNIENIE I TEMPERATURA

Kurki kulowe QIK przeznaczone są do pracy przy ciśnieniu wynoszącym maksymalnie 30 bar oraz temperaturze wynoszącej maksymalnie 120°C. Zakresy ciśnienia oraz temperatury pracy dla wody, roztworu glikolu i powietrza znajdują się na wykresie p-t.

KURKI KULOWE

KURKI KULOWE WODNE QIK

KOD 92F3-01-XXXX

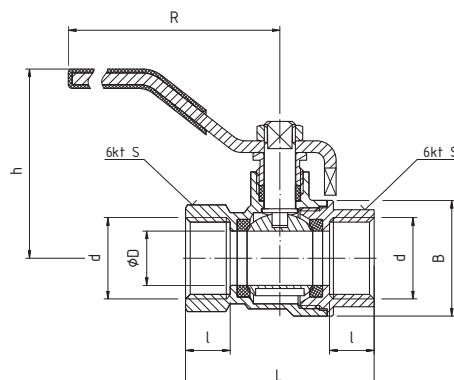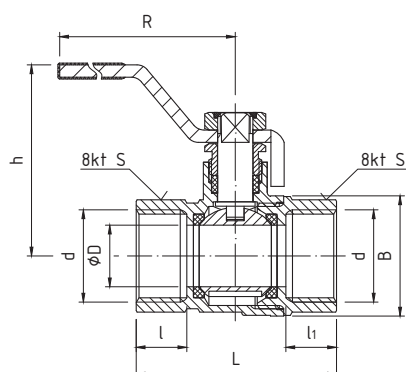

QIK-01 21/2" do 4"


DANE TECHNICZNE

Kod	Wielkość	DN	d	ØD	L	I	I ₁	h	B	R	S	Q[m ³ /h]	Kv*[m ³ /h]
92F3-01-0150	½"	15	G ½	14,0	46,0	11,0	11,5	43,4	27,9	91,0	24,0	2,47	7,81
92F3-01-0200	¾"	20	G¾	18,0	53,0	13,0	13,0	46,4	33,3	91,0	30,0	5,11	16,16
92F3-01-0250	1"	25	G1	22,0	63,0	15,0	15,0	54,3	39,8	100,5	36,5	7,94	25,11
92F3-01-0320	1 ¼"	32	G1 ¼	30,0	73,0	15,5	15,5	60,3	52,3	130,0	46,5	15,04	47,56
92F3-01-0400	1 ½"	40	G1 ½	33,0	83,2	18,0	18,0	68,0	60,6	148,0	53,0	19,25	60,87
92F3-01-0500	2"	50	G2	45,0	101,0	20,0	20,0	76,2	76,5	148,0	65,0	-	-
92F3-01-0650	2 ½"	65	G2 ½	61,0	140,0	27,0	27,0	108,0	101,0	215,5	81,0	-	-
92F3-01-0800	3"	80	G3	71,0	152,5	28,0	28,0	119,0	119,5	215,5	97,3	-	-
92F3-01-1000	4"	100	G4	86,0	176,0	29,0	29,0	132,5	144,0	264,0	125,0	-	-

Wymiary w mm.

*Współczynnik Kv obliczony na podstawie wartości Q

WYKRES P-T DLA KURKÓW KULOWYCH QIK

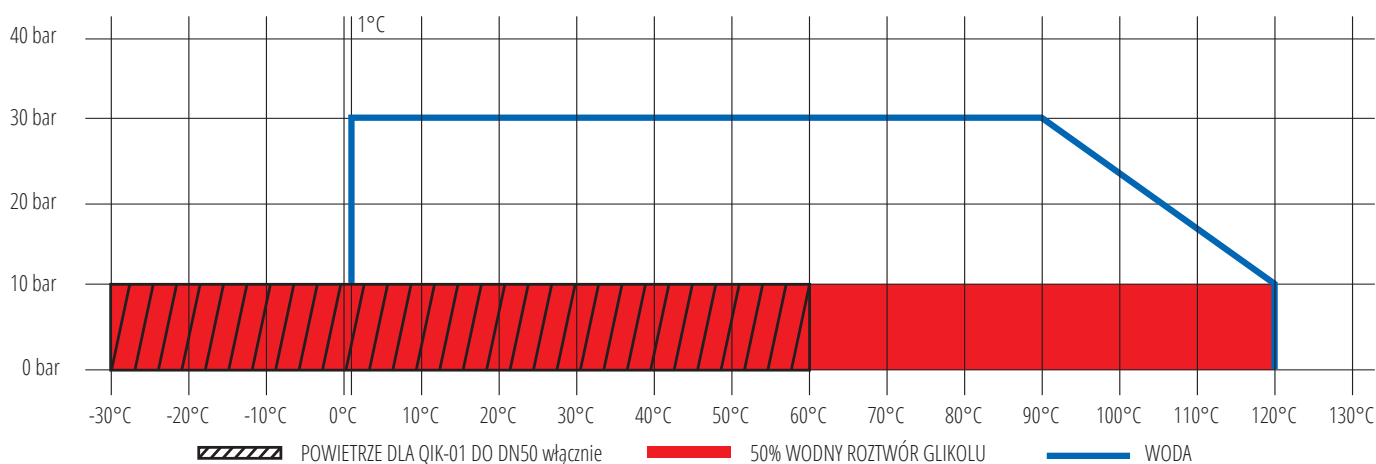


KURKI KULOWE

KURKI KULOWE WODNE QIK

KOD 92F3-02-XXXX



PRZYKŁADOWY PRZEKRÓJ KURKA KULOWEGO QIK

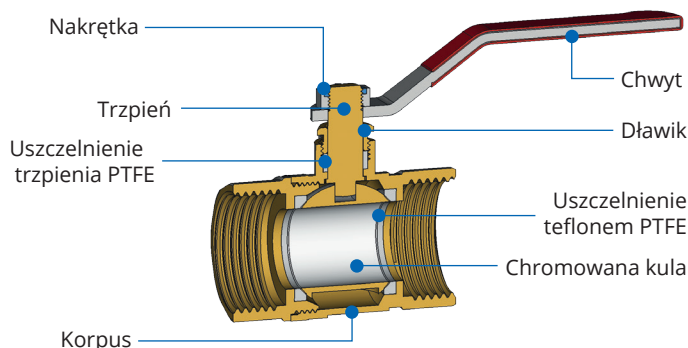

PARAMETRY (ZGODNIE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}
+120°C	-30°C	30 bar



Kod	Nazwa	Średnica	Opakowania małe	Opakowania duże
92F3-02-0150	Kurek kulowy QIK-02 DN15 PN30 G WW II M	1/2"	15	150
92F3-02-0200	Kurek kulowy QIK-02 DN20 PN30 G WW II M	3/4"	10	100
92F3-02-0250	Kurek kulowy QIK-02 DN25 PN30 G WW II M	1"	6	60

CECHY PRODUKTU:

- korpus i wkrętka – mosiądz CW617N z powłoką niklowaną na zewnątrz tylko jako powłoka ochronna
- kula – mosiądz CW617N z polerowaną powłoką chromowaną
- trzpień – mosiądz CW 617N
- dławik – mosiądz CW614N
- gwinty wewnętrzne i zewnętrzne bez powłoki niklowanej
- uszczelki kuli i trzpienia – teflon PTFE
- uchwyt: motylek z aluminium malowany proszkowo w kolorze czerwonym
- oznakowanie:
 - „Q” na motylku
 - „Q” wybite na korpusie

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE:

- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
- Krajowa Ocena Techniczna – system kontroli 3
- Atest Higieniczny PZH

ZASTOSOWANIE:

Kurki kulowe wodne QIK z gwintem obustronnie wewnętrznym przeznaczone są do otwierania i zamykania przepływu w instalacjach:

- centralnego ogrzewania (woda w instalacji c.o. powinna spełniać wymogi normy PN-C-04607:1993)
- wodociągów ciepłej i zimnej wody użytkowej
- chłodniczych i solarnych napełnianych 50% roztworem glikolu

Kurki kulowe QIK montuje się w rurociągach pionowych, poziomych oraz skośnych w dowolnym położeniu, jako armatura odcinająca. Kurki kulowe QIK mogą pracować w pozycji „całkowicie otwarty” lub „całkowicie zamknięty”.


CIŚNIENIE I TEMPERATURA

Kurki kulowe QIK przeznaczone są do pracy przy ciśnieniu wynoszącym maksymalnie 30 bar oraz temperaturze wynoszącej maksymalnie 120°C. Zakresy ciśnienia oraz temperatury pracy dla wody, roztworu glikolu i powietrza znajdują się na wykresie p-t.

KURKI KULOWE

KURKI KULOWE WODNE QIK

KOD 92F3-02-XXXX

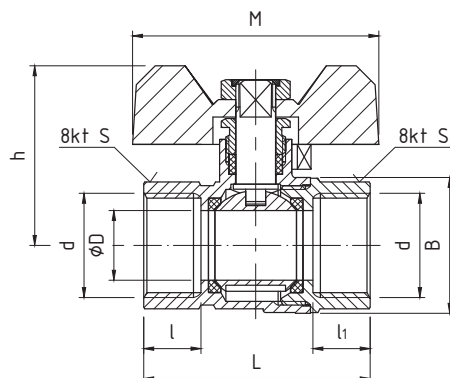


DANE TECHNICZNE

Kod	Wielkość	DN	d	ØD	L	l	l ₁	h	B	M	S	Q[m ³ /h]	Kv*[m ³ /h]
92F3-02-0150	½"	15	G ½	14,0	46	11,0	11,5	36,1	27,9	49,5	24,0	2,47	7,81
92F3-02-0200	¾"	20	G¾	18,0	53,0	13,0	13,0	39,0	33,3	49,5	30,0	5,11	16,16
92F3-02-0250	1"	25	G1	22,0	63,0	15,0	15,0	47,3	39,8	64,0	36,5	7,94	25,11

Wymiary w mm.

*Współczynnik Kv obliczony na podstawie wartości Q

WYKRES P-T DLA KURKÓW KULOWYCH QIK

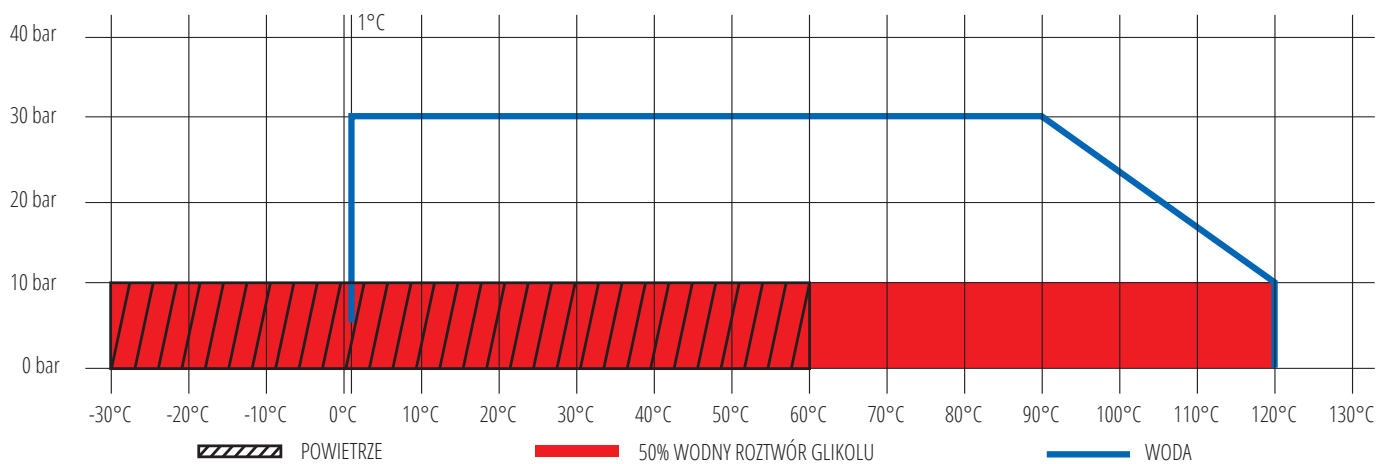


KURKI KULOWE

KURKI KULOWE WODNE QIK

KOD 92F3-03-XXXX



PRZYKŁADOWY PRZEKRÓJ KURKA KULOWEGO QIK

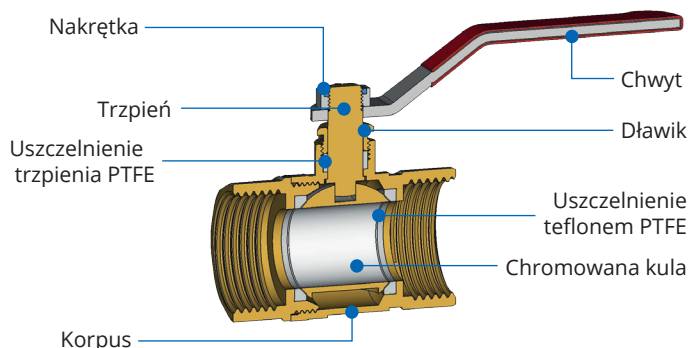

PARAMETRY (ZGODNIE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}
+120°C	-30°C	30 bar



Kod	Nazwa	Średnica	Opakowania małe	Opakowania duże
92F3-03-0150	Kurek kulowy QIK-03 DN15 PN30 G WZ II R	1/2"	15	150
92F3-03-0200	Kurek kulowy QIK-03 DN20 PN30 G WZ II R	3/4"	10	100
92F3-03-0250	Kurek kulowy QIK-03 DN25 PN30 G WZ II R	1"	6	60

CECHY PRODUKTU:

- korpus i wkrętka – mosiądz CW617N z powłoką niklowaną na zewnątrz tylko jako powłoka ochronna
- kula – mosiądz CW617N z polerowaną powłoką chromowaną
- trzpień – mosiądz CW 617N
- dławik – mosiądz CW614N
- gwinty wewnętrzne i zewnętrzne bez powłoki niklowanej
- uszczelki kuli i trzpienia – teflon PTFE
- uchwyt: rączka ze stali węglowej niklowanej z okładziną z tworzywa PVC koloru czerwonego
- oznakowanie:
 - „QIK systemy instalacyjne” na rączce
 - „Q” wybite na korpusie

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE:

- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
- Krajowa Ocena Techniczna – system kontroli 3
- Atest Higieniczny PZH

ZASTOSOWANIE:

Kurki kulowe wodne QIK z gwintem wewnętrznym oraz zewnętrznym przeznaczone są do otwierania i zamykania przepływu w instalacjach:

- centralnego ogrzewania (woda w instalacji c.o. powinna spełniać wymogi normy PN-C-04607:1993)
- wodociągów ciepłej i zimnej wody użytkowej
- chłodniczych i solarnych napełnianych 50% roztworem glikolu

Kurki kulowe QIK montuje się w rurociągach pionowych, poziomych oraz skośnych w dowolnym położeniu, jako armatura odcinająca. Kurki kulowe QIK mogą pracować w pozycji „całkowicie otwarty” lub „całkowicie zamknięty”.


CIŚNIENIE I TEMPERATURA

Kurki kulowe QIK przeznaczone są do pracy przy ciśnieniu wynoszącym maksymalnie 30 bar oraz temperaturze wynoszącej maksymalnie 120°C. Zakresy ciśnienia oraz temperatury pracy dla wody, roztworu glikolu i powietrza znajdują się na wykresie p-t.

KURKI KULOWE

KURKI KULOWE WODNE QIK

KOD 92F3-03-XXXX

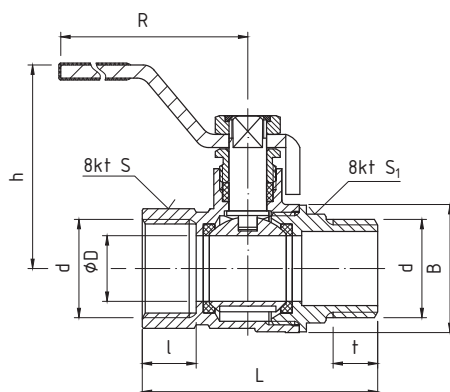


DANE TECHNICZNE

Kod	Wielkość	DN	d	ØD	L	l	t	H	B	R	S	S ₁	Q [m³/h]	Kv* [m³/h]
92F3-03-0150	½"	15	G ½	14,0	50,7	11,0	11,0	43,4	27,9	91,0	24,0	21,5	2,47	7,81
92F3-03-0200	¾"	20	G¾	18,0	58,4	13,0	12,0	46,4	33,3	91,0	30,0	27,0	5,11	16,16
92F3-03-0250	1"	25	G1	22,0	68,5	15,0	13,5	54,3	39,8	100,5	36,5	34,0	7,94	25,11

Wymiary w mm.

*Współczynnik Kv obliczony na podstawie wartości Q

WYKRES P-T DLA KURKÓW KULOWYCH QIK

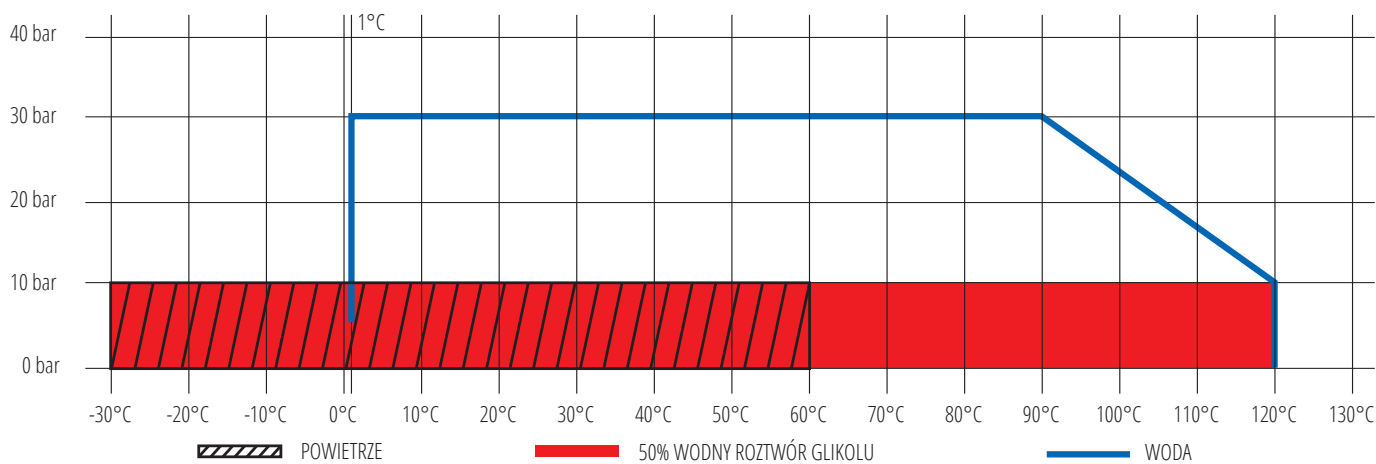


KURKI KULOWE

KURKI KULOWE WODNE QIK

KOD 92F3-04-XXXX



PRZYKŁADOWY PRZEKRÓJ KURKA KULOWEGO QIK

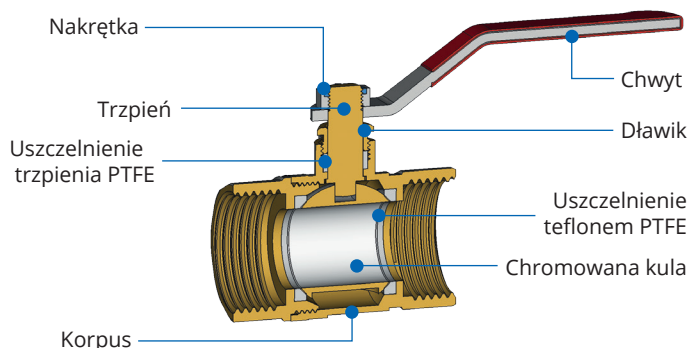

PARAMETRY (ZGODNIE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}
+120°C	-30°C	30 bar



Kod	Nazwa	Średnica	Opakowania małe	Opakowania duże
92F3-04-0150	Kurek kulowy QIK-04 DN15 PN30 G WZ II M	1/2"	15	150
92F3-04-0200	Kurek kulowy QIK-04 DN20 PN30 G WZ II M	3/4"	10	100
92F3-04-0250	Kurek kulowy QIK-04 DN25 PN30 G WZ II M	1"	6	60

CECHY PRODUKTU:

- korpus i wkrętka – mosiądz CW617N z powłoką niklowaną na zewnątrz tylko jako powłoka ochronna
- kula – mosiądz CW617N z polerowaną powłoką chromowaną
- trzpień – mosiądz CW 617N
- dławik – mosiądz CW614N
- gwinty wewnętrzne i zewnętrzne bez powłoki niklowanej
- uszczelki kuli i trzpienia – teflon PTFE
- uchwyt: motylek z aluminium malowany proszkowo w kolorze czerwonym
- oznakowanie:
 - „Q” na motylku
 - „Q” wybite na korpusie

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE:

- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
- Krajowa Ocena Techniczna – system kontroli 3
- Atest Higieniczny PZH

ZASTOSOWANIE:

Kurki kulowe wodne QIK z gwintem wewnętrznym oraz zewnętrznym przeznaczone są do otwierania i zamykania przepływu w instalacjach:

- centralnego ogrzewania (woda w instalacji c.o. powinna spełniać wymogi normy PN-C-04607:1993)
- wodociągów ciepłej i zimnej wody użytkowej
- chłodniczych i solarnych napełnianych 50% roztworem glikolu

Kurki kulowe QIK montuje się w rurociągach pionowych, poziomych oraz skośnych w dowolnym położeniu, jako armatura odcinająca. Kurki kulowe QIK mogą pracować w pozycji „całkowicie otwarty” lub „całkowicie zamknięty”.


CIŚNIENIE I TEMPERATURA

Kurki kulowe QIK przeznaczone są do pracy przy ciśnieniu wynoszącym maksymalnie 30 bar oraz temperaturze wynoszącej maksymalnie 120°C. Zakresy ciśnienia oraz temperatury pracy dla wody, roztworu glikolu i powietrza znajdują się na wykresie p-t.

KURKI KULOWE

KURKI KULOWE WODNE QIK

KOD 92F3-04-XXXX

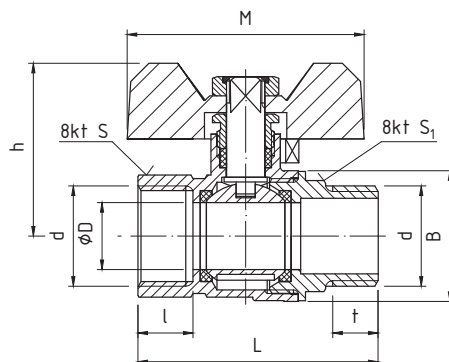


DANE TECHNICZNE

Kod	Wielkość	DN	d	ØD	L	l	t	H	B	M	S	S ₁	Q [m³/h]	Kv* [m³/h]
92F3-04-0150	½"	15	G ½	14,0	50,7	11,0	11,0	36,1	27,9	49,5	24,0	21,5	2,47	7,81
92F3-04-0200	¾"	20	G¾	18,0	58,4	13,0	12,0	39,0	33,3	49,5	30,0	27,0	5,11	16,16
92F3-04-0250	1"	25	G1	22,0	68,5	15,0	13,5	47,3	39,8	64	36,5	34,0	7,94	25,11

Wymiary w mm.

*Współczynnik Kv obliczony na podstawie wartości Q

WYKRES P-T DLA KURKÓW KULOWYCH QIK

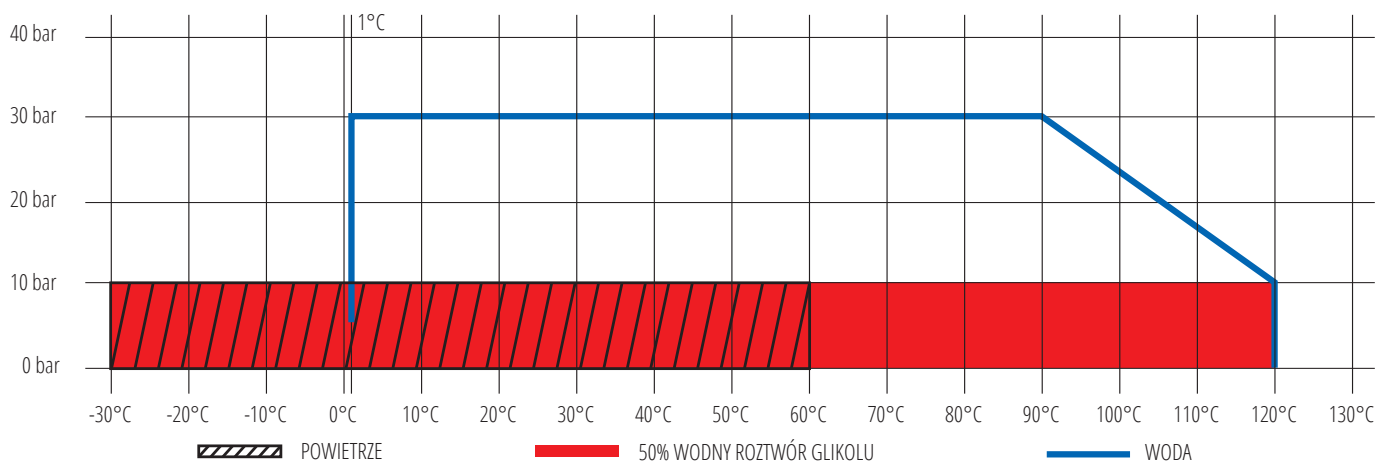


KURKI KULOWE

KURKI KULOWE WODNE QIK

KOD 92F3-05-XXXX



PRZYKŁADOWY PRZEKRÓJ KURKA KULOWEGO QIK

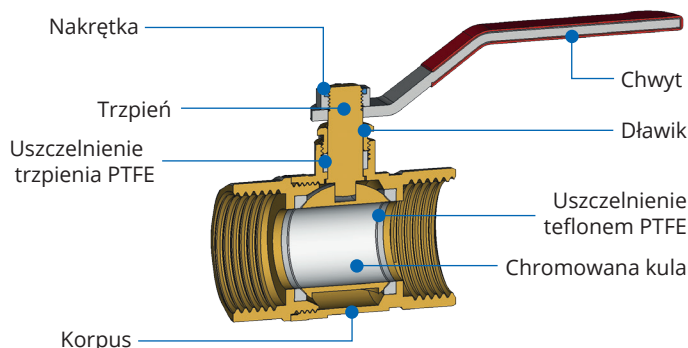

PARAMETRY (ZGODNIE Z WYKRESEM P-T)

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}
+120°C	-30°C	30 bar



Kod	Nazwa	Średnica	Opakowania małe	Opakowania duże
92F3-05-0150	Kurek kulowy QIK-05 DN15 PN30 G WZ II śrubunek	1/2"	10	120
92F3-05-0200	Kurek kulowy QIK-05 DN20 PN30 G WZ II śrubunek	3/4"	10	100
92F3-05-0250	Kurek kulowy QIK-05 DN25 PN30 G WZ II śrubunek	1"	6	60

CECHY PRODUKTU:

- korpus, wkrętka i nakrętka – mosiądz CW617N z powłoką niklowaną na zewnątrz tylko jako powłoka ochronna
- złączka – mosiądz CW617N
- kula – mosiądz CW617N z polerowaną powłoką chromowaną
- trzpień – mosiądz CW 617N
- dławik – mosiądz CW614N
- gwinty wewnętrzne i zewnętrzne bez powłoki niklowanej
- uszczelki kuli i trzpienia – teflon PTFE
- uszczelka złączki – pierścień uszczelniający typu „O” – NBR
- uchwyt: motylek z aluminium malowany proszkowo w kolorze czerwonym
- oznakowanie:
 - „Q” na motylku
 - „Q” wybite na korpusie

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE:

- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
- Krajowa Ocena Techniczna – system kontroli 3
- Atest Higieniczny PZH

ZASTOSOWANIE:

Kurki kulowe wodne QIK z gwintem wewnętrznym oraz zewnętrznym przeznaczone są do otwierania i zamykania przepływu w instalacjach:

- centralnego ogrzewania (woda w instalacji c.o. powinna spełniać wymogi normy PN-C-04607:1993)
- wodociągów ciepłej i zimnej wody użytkowej
- chłodniczych i solarnych napełnianych 50% roztworem glikolu

Kurki kulowe QIK montuje się w rurociągach pionowych, poziomych oraz skośnych w dowolnym położeniu, jako armatura odcinająca. Kurki kulowe QIK mogą pracować w pozycji „całkowicie otwarty” lub „całkowicie zamknięty”.


CIŚNIENIE I TEMPERATURA

Kurki kulowe QIK przeznaczone są do pracy przy ciśnieniu wynoszącym maksymalnie 30 bar oraz temperaturze wynoszącej maksymalnie 120°C. Zakresy ciśnienia oraz temperatury pracy dla wody, roztworu glikolu i powietrza znajdują się na wykresie p-t.

KURKI KULOWE

KURKI KULOWE WODNE QIK

KOD 92F3-05-XXXX

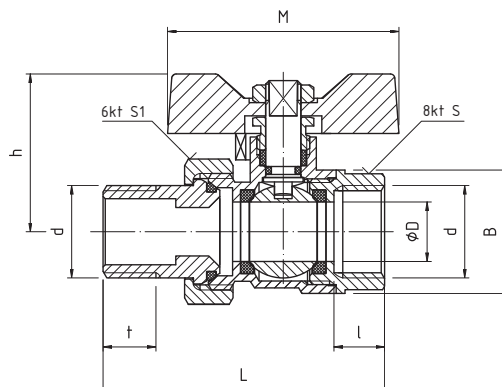

DANE TECHNICZNE

Kod	Wielkość	DN	d	ØD	L	l	t	h	B	S	S ₁	M	Q [m³/h]	Kv* [m³/h]
92F3-05-0150	½"	15	G½	13,5	64	11,5	12,0	35,8	28,0	25,0	30	53	2,30	7,27
92F3-05-0200	¾"	20	G¾	17,5	73	13,0	13,0	38,8	33,7	30,0	36	53	4,32	13,66
92F3-05-0250	1"	25	G1	23,0	88	14,0	13,0	45,0	41,5	37,5	46	64	7,16	22,64

Wymiary w mm.

*Współczynnik Kv obliczony na podstawie wartości Q

WYKRES P-T DLA KURKÓW KULOWYCH QIK

