pintossi+c	**Zestaw zaworów kulowych prostych/kątowych z termometrem**	**KOD: 5136K/5137K**

PRODUCENT: PINTOSSI+C SpA, Via Ponte Gandovere 43- 25064 Gussago (BS) – Włochy
PRZEDSTWICIEL NA POLSKĘ: VERO SP.J. , ul. Myślenicka 133, 30-698 Kraków
Tel. 12 659 85 00; biuro@vero-stg.pl



100% MADE IN ITALY

ZASTOSOWANIE:

Zawory kulowe do wody Pintossi+C są dwukierunkowe, z możliwością obsługi przepływu w obu kierunkach. Kąt otwarcia i zamknięcia wynosi 90°.

Zawory mogą być stosowane w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych, a także w bezpiecznych dla środowiska formach aerozolu, ciekłych węglowodorach i układach pneumatycznych. Nie nadają się do stosowania z parą.

Zawory kulowe muszą być używane w pozycji całkowicie otwartej lub zamkniętej, aby uniknąć uszkodzeń gniazd. Ważne jest, aby regularnie kontrolować stan zaworów.

Po obu stronach zaworów znajdują się uchwyty termometrów, umożliwiające montaż termometru w preferowanej pozycji, w zależności od instalacji.

Uszczelnienie gwarantuje system PTM (miękkie uszczelnienie Pintossi), który umożliwia szybki i bezpieczny montaż bez użycia dodatkowych materiałów uszczelniających, takich jak konopie czy taśma PTFE. Pierścień obrotowy pozwala na ustawienie zaworu w preferowanej pozycji. Zawory są dostarczane fabrycznie w pozycji otwartej. Wykończenie niklowane. Dostępne z czerwonym lub niebieskim pokrętłem motylkowym.

GAMA PRODUKTÓW:

Art. 5136K – 1” Zestaw dwóch zaworów kulowych prostych z czerwonym i niebieskim motylkiem
Art. 5137K – 1” Zestaw dwóch zaworów kulowych kątowych z czerwonym i niebieskim motylkiem

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Medium:	Woda i roztwór glikolu max 30%
Max. temperatura pracy	120°C z wyłączeniem pary
Zakres termometru:	0-80°C
Gwinty:	ISO 228/1
Max. ciśnienie pracy:	40bar


ZASTOSOWANE MATERIAŁY:

Korpus:	Mosiądz CW617N
Trzon:	Mosiądz CW617N
Uszczelnienie trzonu:	EPDM
Gniazdo	PTFE
Pokrętło	Aluminium


pintossi+c	**Zestaw zaworów kulowych prostych/kątowych z termometrem**	**KOD: 5136K/5137K**

WYMIARY:

Wersja prosta

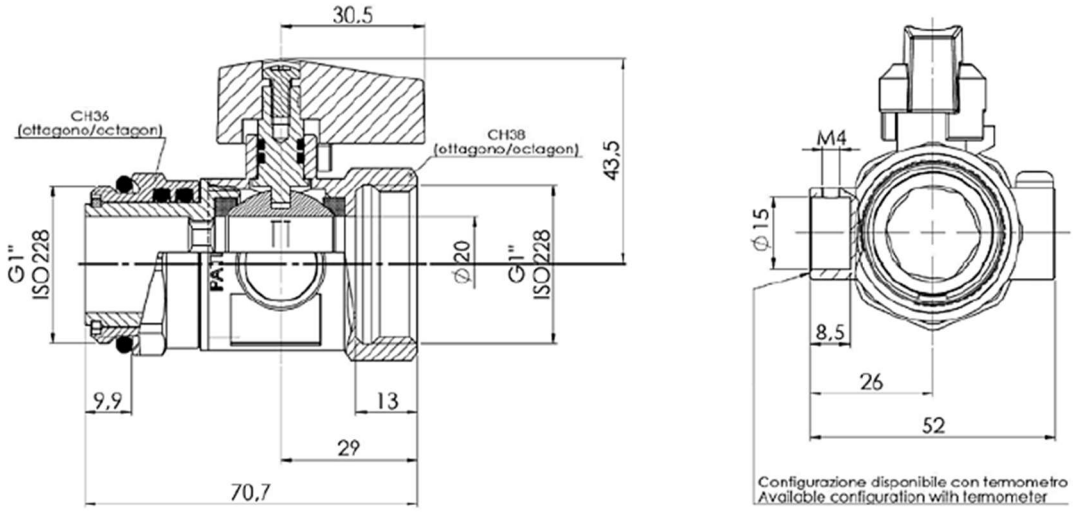

Wersja kątowa

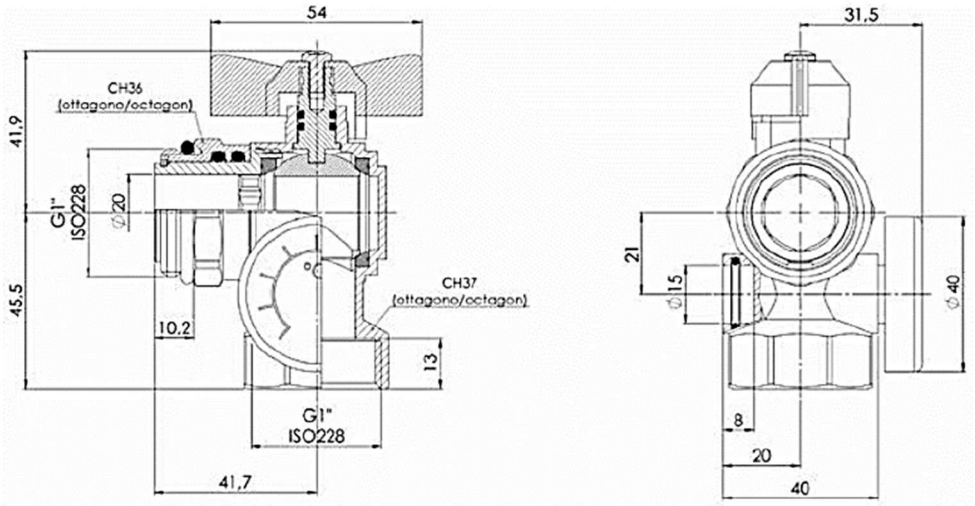

CHARAKTERYSTYKA PŁYNU:

Normą odniesienia dla uzdatniania wody w systemach grzewczych jest Norma UNI 8065:2019, która reguluje parametry, których należy przestrzegać, aby uniknąć zjawisk kamienia i korozji. Aby móc udzielić gwarancji na produkt, właściwości płynów muszą odpowiadać przepisom obowiązującym w danym kraju lub co najmniej posiadać cechy nie mniejsze wymagane przez Normę UNI 8065:2019. W szczególności minimalne standardy niezbędne, ale niewystarczające do kontroli, są następujące:

Aspekt płynny: przejrzysty

PH: Między 7 a 8

Żelazo (FE): < 0,5 mg/kg (< 0,1 mg/kg dla pary)

Miedź (CU): < 0,1 mg/kg (< 0,05 mg/kg dla pary)

Środek przeciw zamarzaniu: pasywny glikol propylenowy

Kondycjonowanie: zgodnie z zaleceniami producenta

W każdym przypadku, gdy stosuje się środki zapobiegające zamarzaniu i roztwory kondycjonujące, należy kontrolować i weryfikować prawidłową kompatybilność tych substancji z materiałami konstrukcyjnymi określonymi w karcie technicznej Pintossi+C.