


## Uponor Combi Port E-Pro zawór przyłącza cyrkulacji DVGW x1,DN20,MT/FT

**1095704**

Zawór kulowy cyrkulacji, zatwierdzony przez DVGW (do montażu)

Oznaczenia:

- x1 – ilość zaworów kulowych w zestawie (1 szt.)
- DN20 – średnica zaworu kulowego
- MT – gwint zewnętrzny
- FT – gwint wewnętrzny

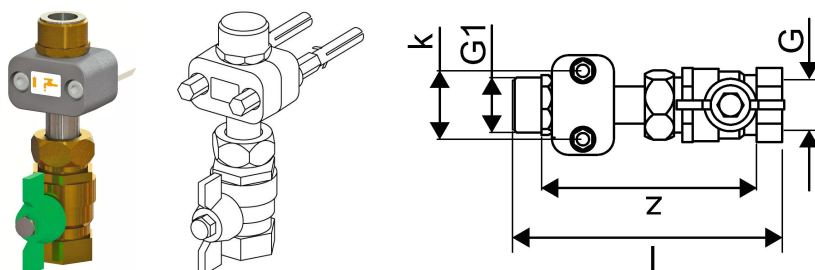

## O produkcie Uponor Combi Port E-Pro zawór przyłącza cyrkulacji DVGW

### Specyfikacja

- stacja mieszkaniowa prefabrykowana i poddana próbie ciśnieniowej
- jednostka pokryta izolacją w celu uniknięcia strat ciepła
- dane dotyczące warunków eksploatacji i stosowania zostały przedstawione w kartach technicznych
- izolacja termiczna rur obiegu zasilania CO
- wtórny zestaw mieszający z pompą wtórną do ogrzewania podłogowego i zaworem silnikowym do sterowania zasilaniem grzewczym połączony z Uponor Smatrix Move
- regulacja przepływu z kompensacją pogodową za pomocą zaworu silnikowego i programu tygodniowego z dziewięcioma zaprogramowanymi harmonogramami, pompa spójna z kontrolerem Uponor Smatrix Base lub Wave
- czujnik przepływu zasilania
- czujnik temperatury zewnętrznej
- ogranicznik uderzenia hydraulicznego
- regulator różnicy ciśnień w obiegu pierwotnym
- syfon termiczny poprawia higieniczność, ogranicza przegrzew wymiennika w stanie czuwania
- zawór strefowy na wtórnym obiegu ogrzewania
- wyjście zimnej wody z dystansem montażowym wodomierza 110 mm x3/4"
- filtr obiegu pierwotnego zasilania i powrotu ogrzewania
- możliwość podłączenia uziemienia elektrycznego
- maks. ciśnienie robocze na ogrzewaniu : PN10
- maks. ciśnienie robocze na wodzie pitnej: PN10
- maks. temperatura pracy: 5 - 85 °C
- maks. różnica ciśnień na ogrzewaniu: 2,5 bar
- min. ciśnienie na wodzie pitnej: 2,0 bar
- materiały złązek na wodzie pitnej: CW617N
- materiały złązek na ogrzewaniu: CW617N, CW614N
- materiał rur: stal nierdzewna 1.4401
- stacja mieszkaniowa gotowa do montażu ściennego
- wymiary: szerokość/wysokość/głębokość W/H/D 390 x 578 x 280 mm
- pobór mocy elektrycznej: max 3W

### Podanie


- ciepła woda użytkowa przygotowana na żądanie
- systemy ogrzewania podłogowego
- systemy ogrzewania grzejnikowego

### Potwierdzenie

Certyfikaty PZH i DVGW

## Uponor Combi Port E-Pro zawór przyłącza cyrkulacji DVGW x1,DN20,MT/FT

1095704

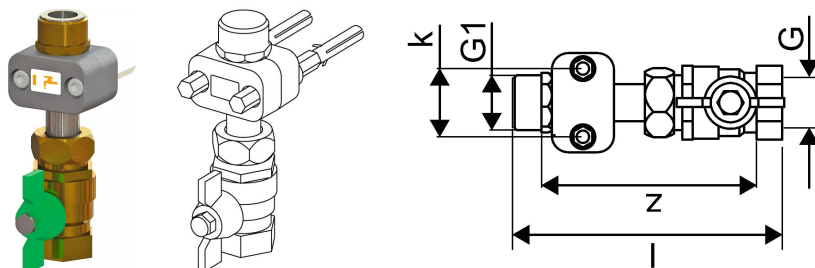

### Measurements

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Cylindryczny_wątek_G  | 3/4 |
| Cylindryczny_gwint_G1 | 3/4 |
| DŁUGOŚĆ_L             | 130 |
| Z Pomiar k            | 33  |
| Z                     | 104 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905478958  |
| Item no GTIN | 06414905478958 |

### Wymiary

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 80   |
| Długość jednostki przedmiotu  | 150  |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 0,8  |
| Szerokość jednostki elementu  | 100  |
| Item_UOM                      | szt. |

### Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905528127 |
| Opakowanie GTIN PL4     | 06414905528134 |
| Wysokość opakowania PL1 | 100            |
| Wysokość opakowania PL4 | 600            |
| Długość opakowania PL1  | 170            |
| Długość opakowania PL4  | 1200           |
| Ilość w opakowaniu PL1  | 1              |
| Ilość w opakowaniu PL4  | 160            |
| Rodzaj opakowania PL1   | Base_Box       |
| Rodzaj opakowania PL4   | Pallet         |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,00204        |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Opakowanie Objętość PL4  | 0,576    |
| Waga opakowania PL1      | 1,1000   |
| Waga opakowania PL4      | 196,0000 |
| Szerokość opakowania PL1 | 120      |
| Szerokość opakowania PL4 | 800      |

#### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)