


Opis rysunku

Zespół powrotu do pompy ciepła AMB Lite z zaworem przełączającym AZV, separatorem zanieczyszczeń ADS 181, DN25, przyłącza G1 1/4"

Skala 1:3	Data 21.08.25	Numer katalogowy 76 025 00	Rev. 0
Jednostka [mm]	Data rewizji 21.08.25		

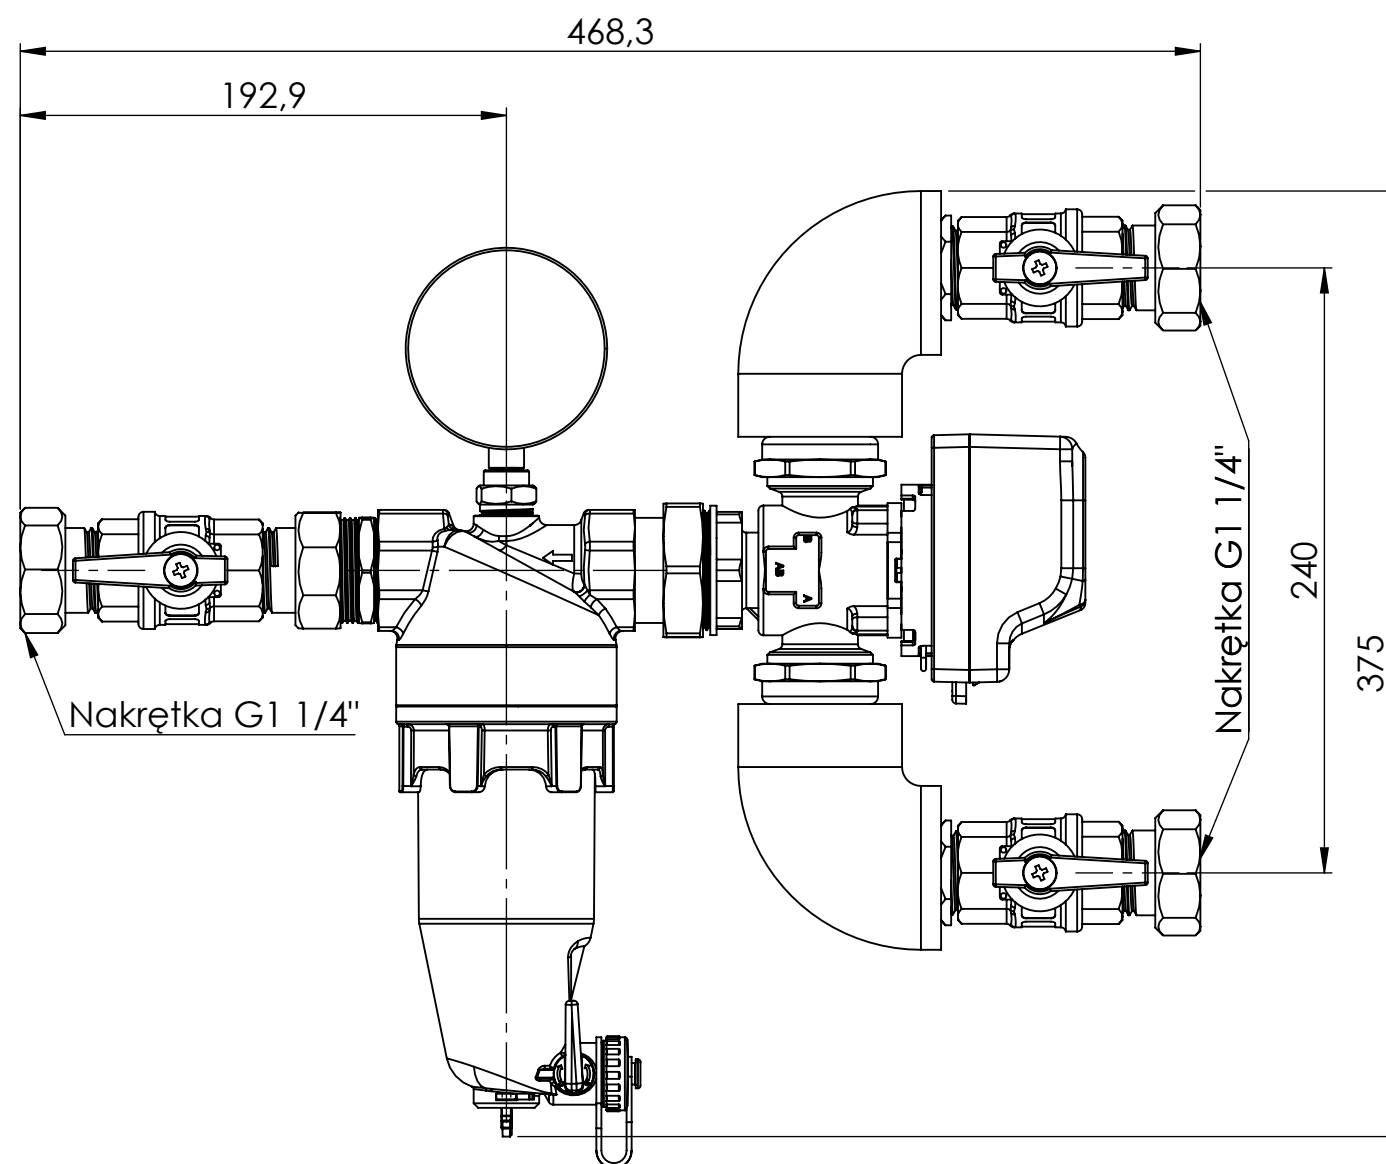

AFRISO Sp. z o.o. Szalsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów
tel. (32) 330-33-55 www.afriso.pl e-mail: zok@afriso.pl