
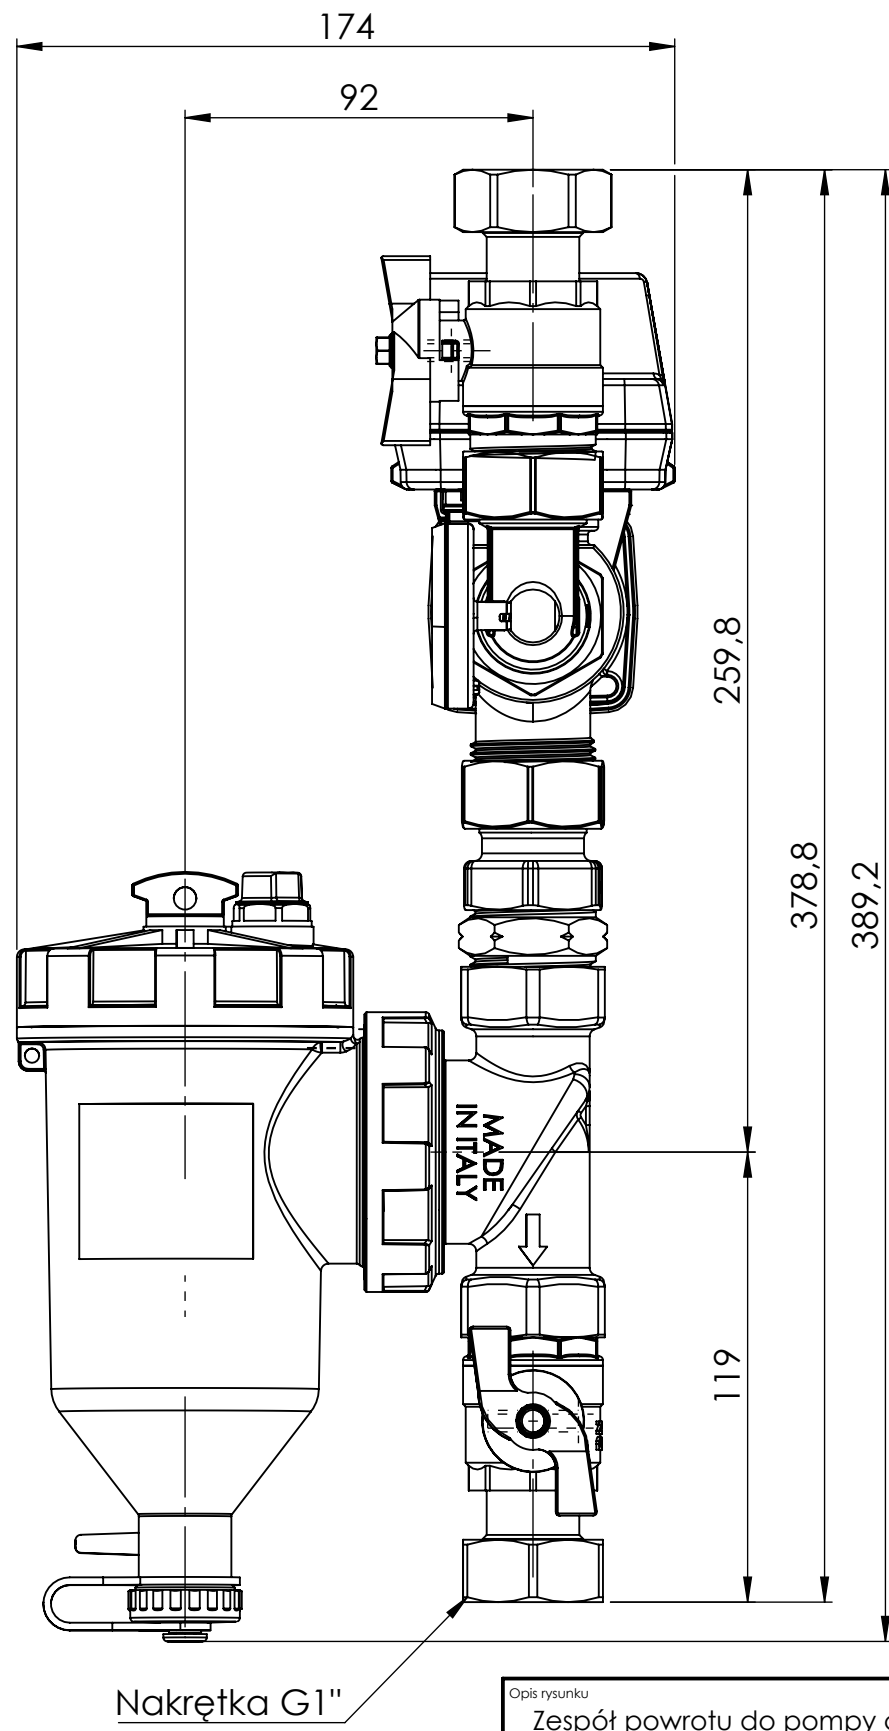


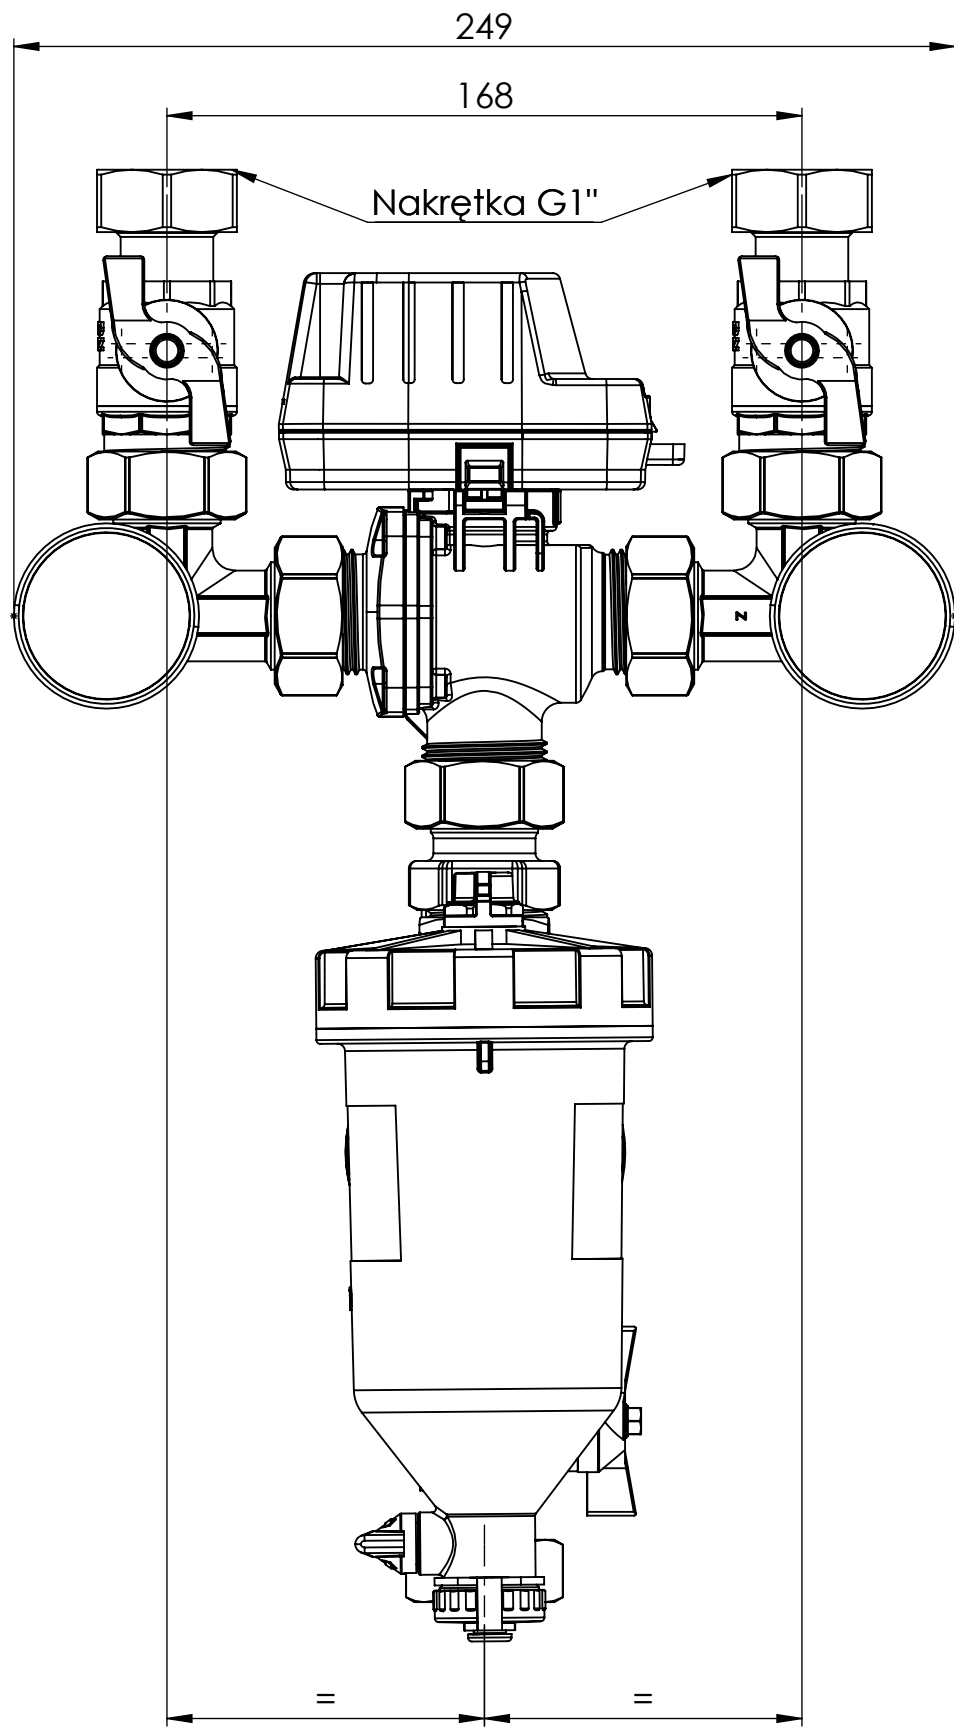

Opis rysunku			
Zespół powrotu do pompy ciepła AMB Lite z zaworem przełączającym USV, separatorem zanieczyszczeń ADS 160, DN20, przyłącza G1"			
Skala	1:2	Data	21.08.25
Jednostka [mm]		Data rewizji	21.08.25
		Numer katalogowy	76 020 00
		Rev.	0
 AFRISO Sp. z o. o. Szalsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów tel. (32) 330-33-55 www.afriso.pl e-mail: zok@afriso.pl			