



AFRISO

AFRISO Sp. z o.o.
Szańska, Kościelna 7
42-677 Czekanów
Poland / Polska / Polen /
Pologne / Польша

www.afriso.com
www.afriso.pl
www.afriso.de
www.groupeafriso.fr
www.afriso24.ru

AMB Lite DN20 / DN25



Risk of scalding by hot medium! Perform all installation and maintenance work after the system has cooled down.

Ryzyko oparzenia gorącym medium! Wszelkich czynności montażowych i konserwacyjnych należy dokonywać po uprzednim wychłodzeniu instalacji.

Verbrennungsgefahr durch heißes Medium! Führen Sie alle Installations- und Wartungsarbeiten erst durch, wenn die Anlage abgekühlt ist.

Risque de brûlure par fluide chaud! Effectuer tous les travaux d'installation et d'entretien une fois que le système est refroidi.

Опасность ожогов от горячего теплоносителя! Все работы по монтажу и техническому обслуживанию выполняйте после остывания системы.

Security / Bezpieczeństwo / Sicherheit / Sécurité / Безопасность


		max. 50% glycol 		
	H ₂ O			

Product / Produkt / Produkt / Produit / Продукт


Art. #			Kvs		
76 020 00	2.1 m³/h	G1" nut	6.5 m³/h	max. 3 bar	max. 75°C
76 025 00	3.1 m³/h	G1 1/4" nut	8.4 m³/h		max. 90°C



Construction / Budowa / Konstruktion / Vue éclatée / Конструкция

AMB Lite DN20, 76 020 00

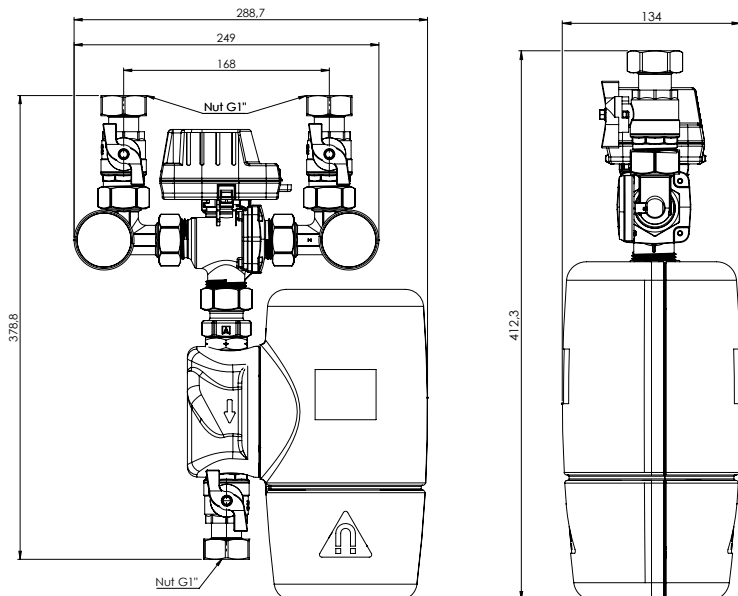

AMB Lite DN25, 76 025 00

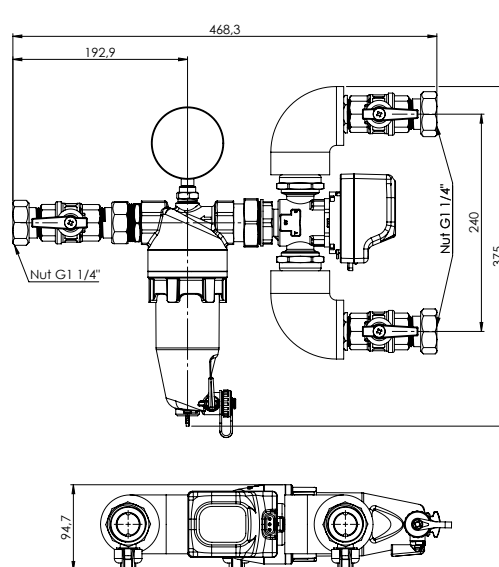


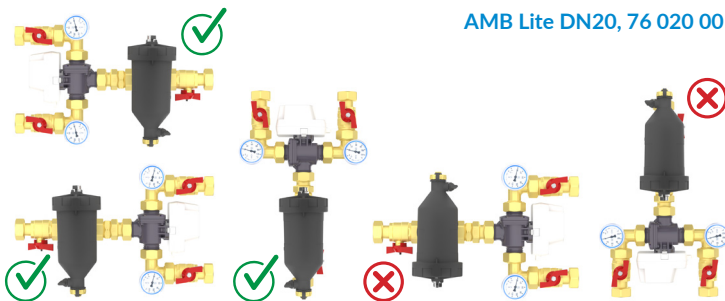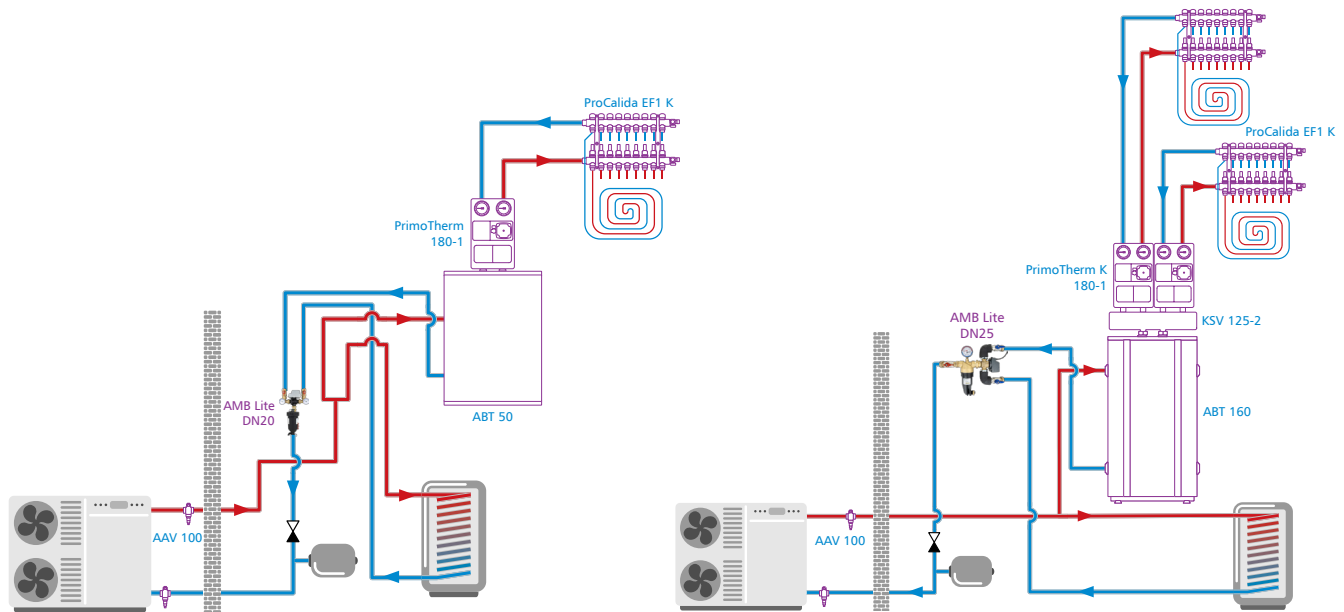


Maintenance / Konserwacja / Wartung / Entretien / Обслуживание

Routine / Rutynowa / Routine / Routine / Плановое

AMB Lite DN20, 76 020 00

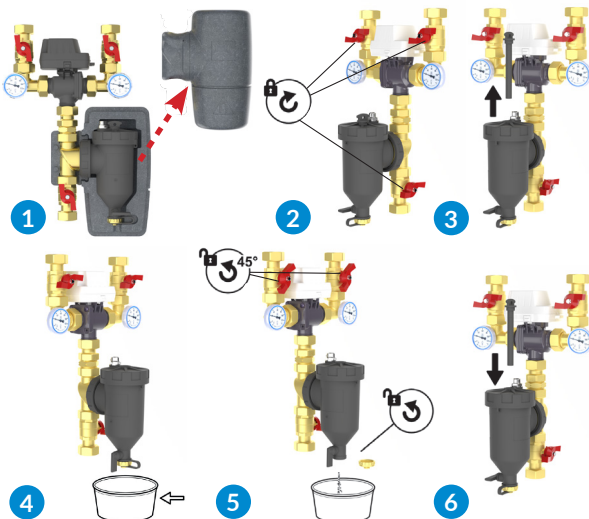


AMB Lite DN25, 76 025 00

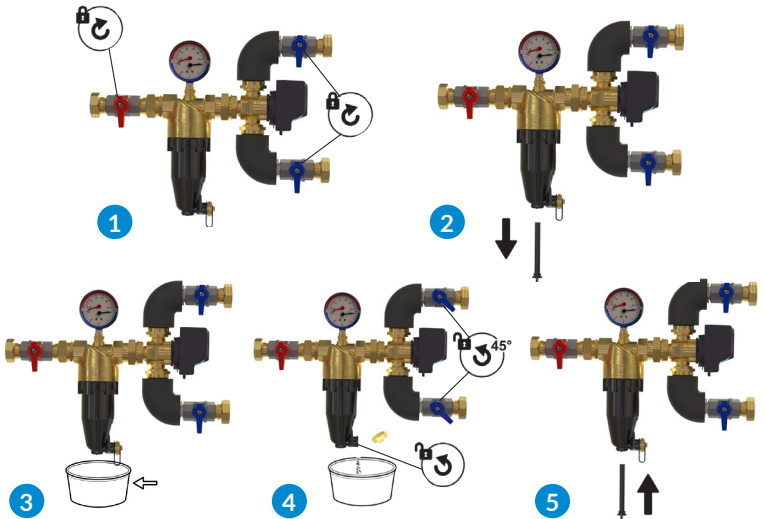

Full / Pełna / Voll / Complet / Полное

AMB Lite DN20, 76 020 00

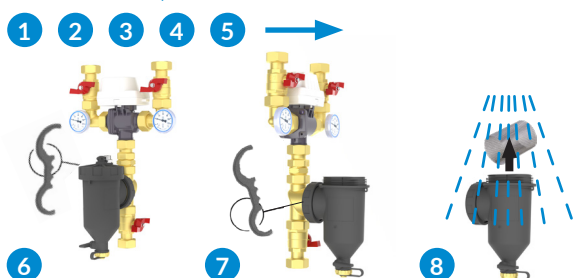

AMB Lite DN25, 76 025 00

